


Annex 1: Pictures of the falsified product sample's packaging

synt_khophuoc_vt_Van thu SYT Binh Phuoc_25/02/2023 17:20:12

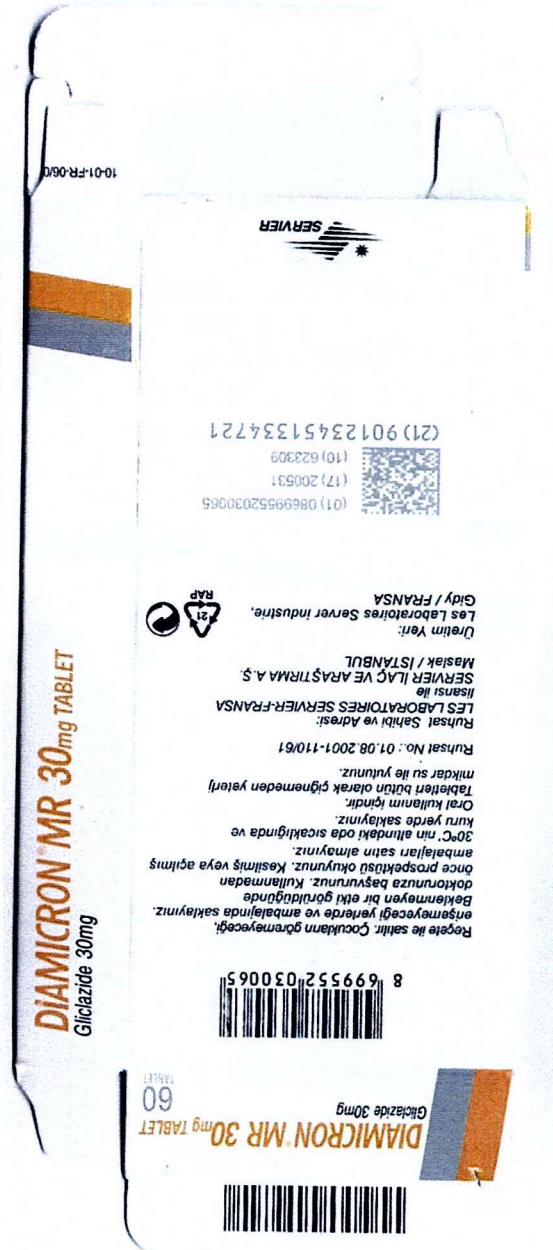

syt_binhphuoc_vt_Van thu SYT Binh Phuoc_25/02/2023 17:20:12

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçen her hangi bir yan etki veya şüpheli durum veya doktorunuza veya eczacınıza bildirilmeyen bir durum varsa, DİAMICRON MR'i kullanmaya devam etmeyiniz.

DİAMICRON MR'i kullanırken şüpheli belirtiler veya şüpheli durumlar gözlemlenirse, 30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihine uygun kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİAMICRON MR'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: LES LABORATOIRES SERVIER - FRANSA İlsanı ve ailesi için DİAMICRON MR'i ağızdaki durumlarda DİKATIL KULLANINIZ.

Aggüdeklelerden her hangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirtiniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Gözde ve cilde sararmaya neden olabilen az sayıda karaciğer fonksiyonlarında bozulma vakası bildirilmiştir. Tedavinin kesilmesiyle bu belirtiler genellikle kaybolur.

DİAMICRON MR'i grubu ilaçlarında kullanımda diğer sifonil grubu ilaçlarında cildi değişikliğe uğratan duvarların ağızla enfeksiyonu, kandida sodyum düzeyinde azalma (hiponatremi), karaciğer bozukluğu belirtileri (örneğin, sarılık) bildirilmiştir. Vakaların çoğunda sifonil grubu ilaçlarla tedavi kesilmesiyle belirtiler kaybolmaktadır.

ancak çok az vakada hayati tehlike olan karaciğer bozukluğuna neden olabilir.

Cilde dokunulmaz, kızamıkçık, kasınma ve kurdeşen gibi reaksiyonlar bildirilmiştir. Cildi cilt reaksiyonları da kızıltı, tromboz, beyaz ve kanlı hücreler (örneğin, sifonil cilt rengi, kanama zamanını uzatması, cilde hafif çarpmaya bağlı morarmalar, boğazda yanma ve ateş sebebiyle) Bu semptomlar genellikle tedavinin kesilmesi ile ortadan kalkar.

Bunların hepsi ciddi yan etkilere, Acil tıbbi müdahale veya ilacın kesilmesi gerekebilir. Cildi yan etkilere sebep olabilir.

Aggüdeklelerden her hangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Sindirim Sistemi rahatsızlıkları (kann ağrısı, mide bulantısı, kusma, hazımsızlık, ishal ve kabızlık). Tavsiye edilen gıdalar yemekte bittikçe alınmaz. Bu yan etkilere azaltılır.

Düzenli tedavinin başlangıcında kan şekeri düzeyindeki değişiklikten kaynaklanan geçici gıdalar bozuklukları.

Bunlar DİAMICRON MR'i halil yan etkilere.

1307 FR060701

02304 25 58 - FR-09.13



DİAMICRON MR

KULLANMA TALİMATI



023042558

Ağız yoluyla alınır.

30 mg tablet

Etken madde: 30 mg Çilazidil.

Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, Maltoodekstrin, Hipromelloz, Magnezyum stearat, Avitrol koloidal silis.

Bu ilaç kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer ilacı kullanmaya başladığınız andan itibaren herhangi bir yan etki gözlemlerseniz, doktorunuza bildirmenizi rica ederiz. Bu ilaç kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer ilacı kullanmaya başladığınız andan itibaren herhangi bir yan etki gözlemlerseniz, doktorunuza bildirmenizi rica ederiz.

Bu kullanma talimatında DİAMICRON MR'i ağızdaki durumlarda DİKATIL KULLANINIZ.

Normal kan şekeri seviyesine ulaşmak için doktorunuza danışınız.

İlaç kullanırken, ilacı kullanırken herhangi bir yan etki gözlemlerseniz, doktorunuza bildirmenizi rica ederiz.

Kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) ağızdaki durumlarda meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.


Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

Özellikle eğer kan şekeri düzeyinde azalma (hipoglissemi) meydana gelebilir.

syt_binhphuoc_vt_Van thu SYT Binh Phuoc_25/02/2023 17:20:12

chuoc_25/02/2023 17:20:12



KULLANMA TALİMATI



02304258

[illegible]

Etken maddeler: 30 mg Glisizid, Yarıdimer maddeler: Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, Maltoheksa, Anhidro koloidal silika.

30 mg tablet
Agiz yotulya alim.

[illegible][illegible]

Kan şeker düzeyinde azalma varsa şaşkınlıkla baktir
olabilir. (Özellikle yaşı ilerleyenlerde)
Bos ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, kusma, ishal, sık
tuzaşlar, alıştırma (sık tuzaşlar, sık ishal)
(kızgın diğer hastalar için tuzaşlar, sık ishal)
(bu durum alıştırma, konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, sık
tuzaşlar, sık ishal, sık kusma, sık ishal, sık kusma)
(kızgın baş ağrısı, sık ishal, sık kusma, sık ishal)

2. *Why is it important to have a clear understanding of the company's financial position?*

211

Çin Kullandırı?
k geçilinde, bir yüzünde
skili 30 ve 60 tabletten

kersevizsion azaz a
dial antidiabetik).
diyl, flaksel egysz
an saken kontroln
unrlara, insuliden
hastaligin tedavise

uzumlauda

[illegible]

Eğer bu kulllanma talimatında bahsi geçen her hangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiğiniziniz.

5. DİA iMICRON MR'te vakümlenmesi
DİA iMICRON MR'i gözetimleyeceğim,
enfeksiyemeyceğim ya da antibiyotik kullanmayacağım,
30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihine uygun kullanmamız
veya ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra
DİA iMICRON MR'i kullanmamız.

Ruhsat sahil:
LES LABORATOIRES SERVIER - FRANSA İSANI İLE
Servior ilaç ve Anestezimma A.Ş.
Boylu Gök Kule, Meydan Sok. No: 1 Kat: 22-23-24,
34398 Maslak, İSTANBUL
Tel: (0212) 329 14 00 Faks: (0212) 290 20 30
Urokin yeri : Les Laboratoires Servier Industrie,
45520 Cdd, FRANSA

Bu kullanma talimatı 16.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.



07-304 25 420 - PAJN 13

Aşğıdakiherden biri olursa, DİAMICRON MR1 kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

[illegible]

• **İstisnalar:** Birçok devlet, özellikle gelişmekte olan ülkeler, bu yasaları uygulamakta zorlanmaktadır. Bu nedenle, bazı ülkeler, bu yasaları uygulamakta zorlanmaktadır. Bu nedenle, bazı ülkeler, bu yasaları uygulamakta zorlanmaktadır.




- Cəlisə dərkünə, kəzaklıq, kəsilmə və kəsəşməyə gətirən reaksiyolar bildirilməmişdir. Ciddi cəlisəyə gətirən reaksiyolar bildirilməmişdir.
- "Kən hücrələri", "səyaxət cill fəngi", "kənanəvə zamanı", "uzanmış cill", "cillə hətə qarmayəvə bağlı məmmarlıq", "boğazda yannma və ələgə səsep olubillik" Bu sənəpləmələr genellekə tədəvvin kəsilməsi ilə birləşmə kəlikər.
- Bunların hepsini sədi yan ələkilerdir. Aci təbi müdaxələtə vuyə tərən kəsilməsi qarekəbilir. Ciddi yan ələkər gəpə səyək gətirir.

- Sildenafil Sistemi rahatsızlıkları (kanı ağırsı, mide bulantısı, kusma, hazımsızlık, ishal ve kabızlık), Tansiyon ve dildiği ilaçla içecek yemeğe birlikte alınması bu yan etkilere zedələbilir.
- Zorlu fiziksel çalışmaları başlangıcında kan şekeri düşüşündeki değişikliğin kaynatılmasını geçici olarak bozabilir.
- Bu ilaç DİAMİCCON MR in hafif yan etkilidir.

Annex 1: Pictures of the falsified product sample's packaging



syt_binhphuoc_vt_Van thu SYT Binh Phuoc_25/02/2023 17:20:12

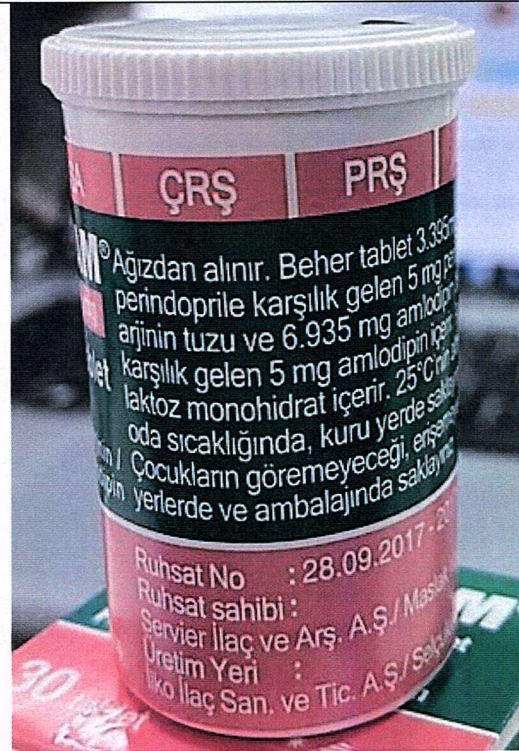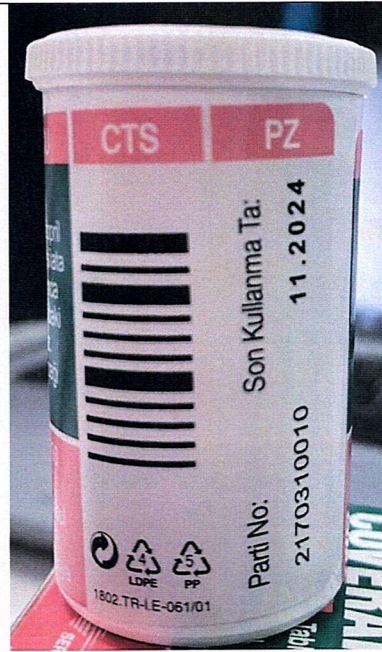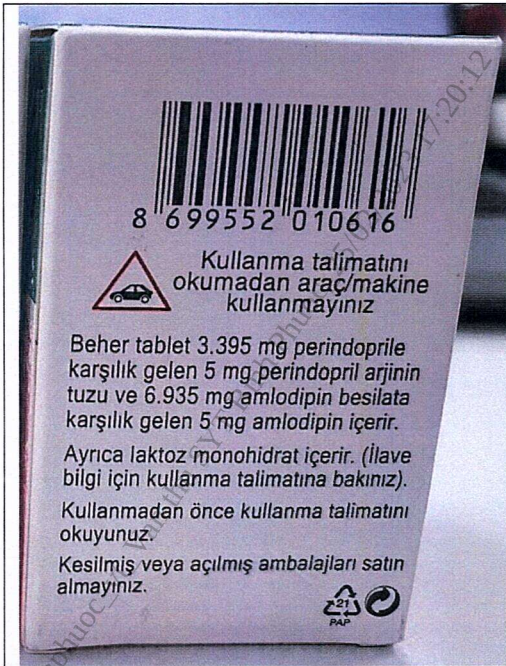

PHÒNG
DIỆN
T. PHÀ N

SERVIER
PHÁP
NỘI

